



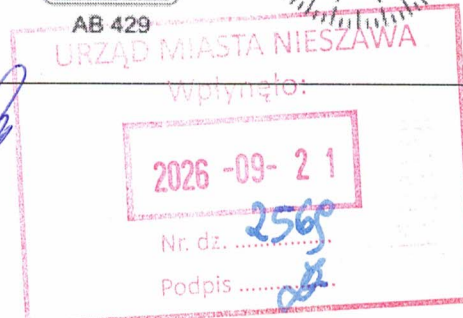

MS LAB Sp. z o.o.
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin
tel. 54 280 0147, e-mail: skrodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 2087/26/S

Zleceniodawca: Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2; 87-730 Nieszawa

Badany obiekt: Ściek oczyszczony - próbka złożona

Próbki pobral: Pracownik Laboratorium zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 1310/26

Miejsce pobierania: Oczyszczalnia Ścieków Nieszawa ul. Dymiec 4 – wylot ścieków do rowu melioracyjnego

Metoda pobierania: PN-ISO 5667-10:2021-11- A

Stan próbek w chwili przyjęcia: Bez zastrzeżeń

Data i godzina pobrania: 01.09.2026 6:20; 6:47 (zrzut – 27min.)

Data i godzina dostarczenia: 01.09.2026 15:00

Data rozpoczęcia badań: 01.09.2026

Data zakończenia badań: 06.09.2026

Nr próbki: 2317/26

L.p.	Rodzaj badania/ Metoda badawcza	Jednostka	WYNIK/ REZULTAT ²⁾	Niepewność ¹⁾
1.	ChZT PN-ISO 15705:2005	A mg/l	53	8
2.	BZT ₅ PN-EN ISO 5815-1:2019-12	A mg/l	9 [3/2] ³⁾	1
3.	Zawiesiny ogólne ⁴⁾ PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A mg/l	< 5,0	0,5

Przeglądu dokonał i sprawozdanie autoryzował: Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Starszy laborant: inż. Krzysztof Gołębiewski

Data wystawienia sprawozdania: 15.09.2026

Objaśnienia:

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429;

N – metoda nieakredytowana

W – norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia

1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom ufności 95%. Jeżeli próbkę dostarczył zlecniodawca, niepewność wyniku pomiaru nie uwzględnia składowej związanej z etapem pobierania próbek. Jeśli próbki zostały pobrane przez Laboratorium, niepewność wyniku pomiaru uwzględnia składową związaną z etapem pobierania próbek.

2) Informacja o uzyskanym rezultacie badania, gdy rezultat badania znajduje się poniżej dolnej lub powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego metody. Niepewność podano, odpowiednio dla konkretnej wartości, stanowiącej dolny lub górny akredytowany zakres danej metody.

3) Liczby w nawiasie przy oznaczeniu BZT₅ oznaczają [liczbę rozcieńczeń próbki/ liczbę powtórzeń]

4) Zastosowano sącze SARTORIUS FT-3-1103-047

Koniec sprawozdania